


LEGENDA:

- protivpožarna centrala
- adresabilni optički detektor dima NFX-OPT
- adresabilni optički detektor NFXI-OPT (nosilac izolacije)
- adresabilni termodiferencijalni detektor NFX-TDIFF
- adresabilni ručni javljač požara M-700K
- adresabilna alarmna sirena AWS 32/R

Kablovi su tipa SASO215 HAFEE 2x1,5mm2

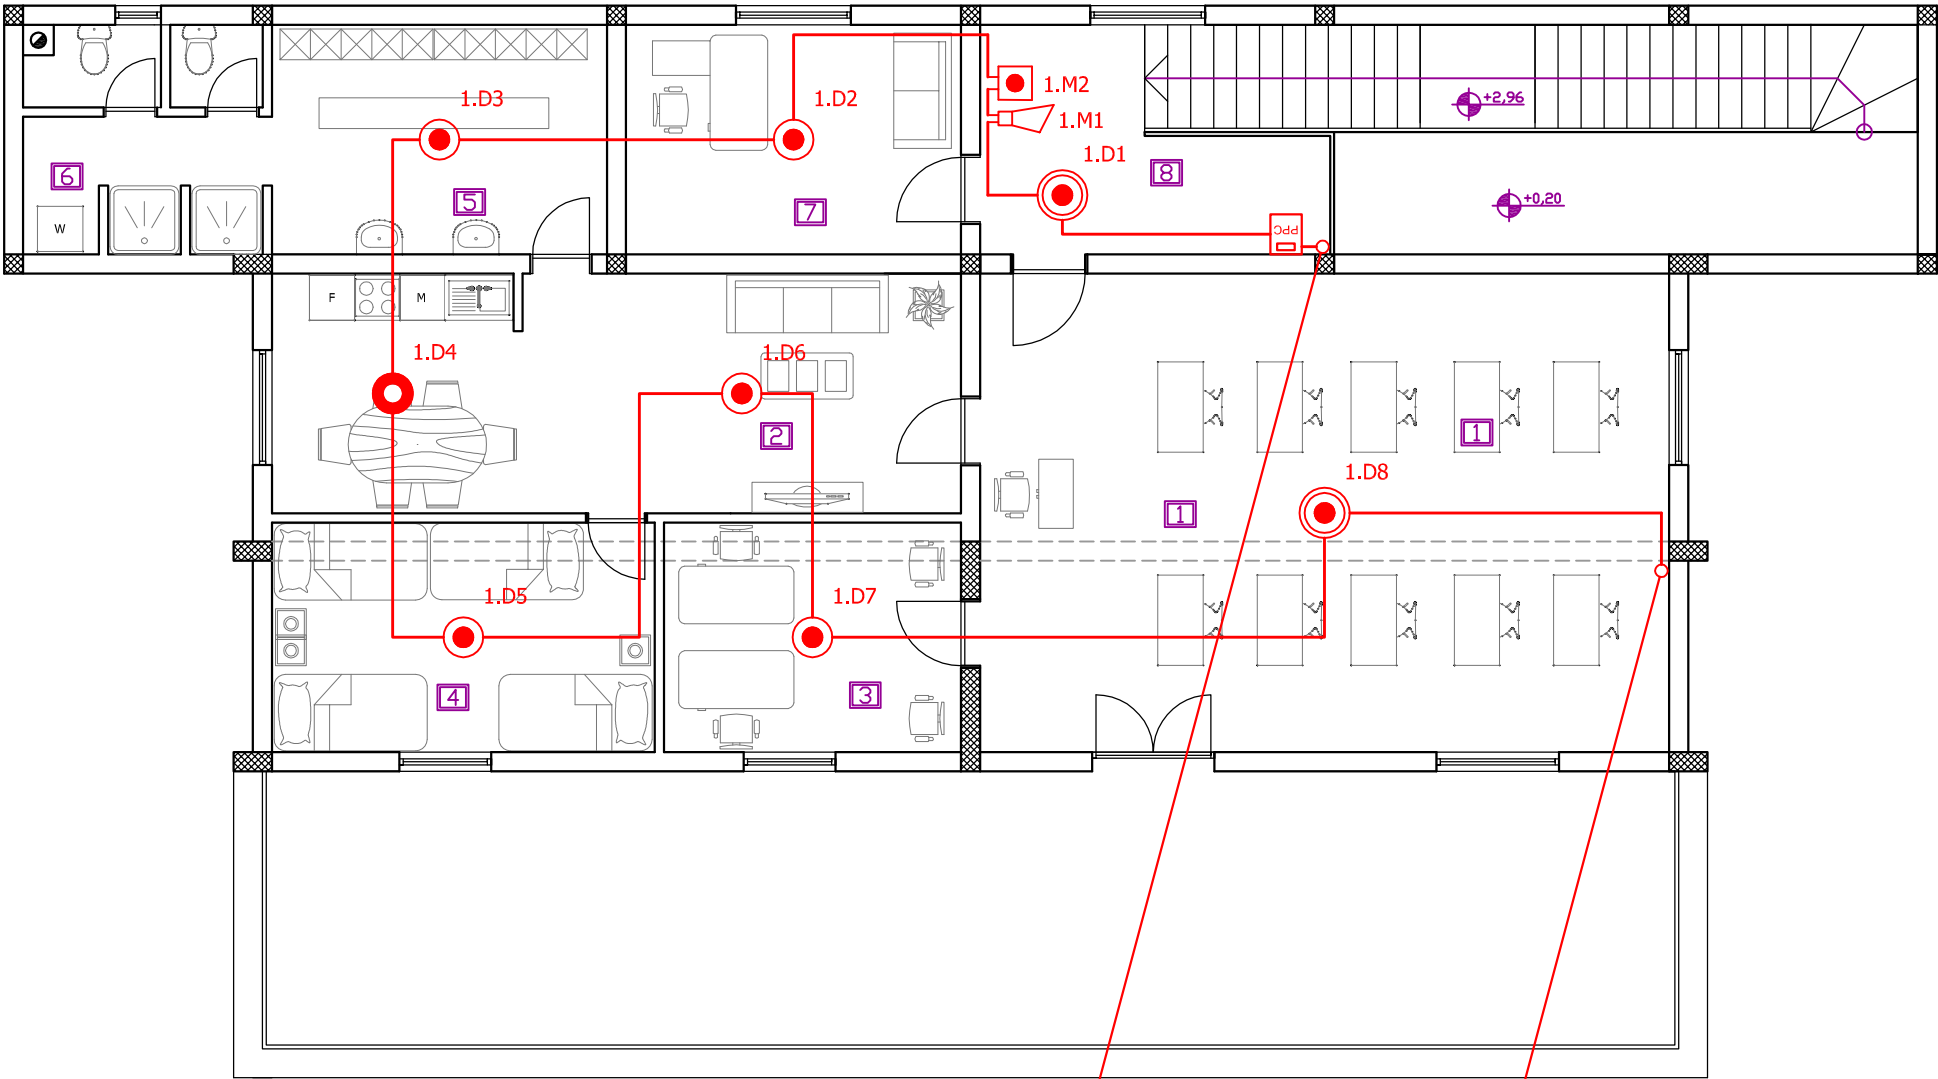

	PROSTORIJA	POD	P / m2
1	Za sastanke	keramika	56,00m2
2	Kuhinja i trp.	keramika	28,00m2
3	Kancelarija	keramika	11,60m2
4	Spavaca soba	keramika	15,00m2
5	Garderoba	keramika	13,00m2
6	Kupatilo	keramika	9,00m2
7	Kancelarija	keramika	13,00m2
8	Hodnik i step.	keramika	24,00m2
	UKUPNO: neto		169,60m2

UKUPNO: bruto		210,00m2
---------------	--	----------

SASO215 HAFEE 2x1,5mm2 sa prizemlja

SASO215 HAFEE 2x1,5mm2 ka prizemlju

Projektna organizacija:			
"TK-LINK" doo Podgorica			
Naziv objekta Lokacija:	ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA kat. parc. br. 22/4/2 KO Prnjavor, Plav	Vrsta projekta:	GLAVNI PROJEKAT
Investitor:	OPŠTINA PLAV	Faza:	SLABA STRUJA
Naslov crteža:			
OSNOVA POTKROVLJA - Instalacija dojave požara			
Vodeći projektant: Nedžad Mekić, dipl.ing.građ.	Potpis:	Datum:	Broj revizije:
Odgovorni projektant faze: Zoran Kaluđerović, dipl.ing.el.	Potpis:	Datum:	Datum revizije:
Izvršni direktor: Zoran Kaluđerović, dipl.ing.el.	Datum izrade: januar 2012	Razmjera: 1:100	Broj crteža: B.C. 06